



PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100




PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:5000

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|---|
| 1 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SHC-20 DE 2 1/2" |
| 2 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHA HORIZONTAL DE 2 1/2" ROSCA BSP |
| 3 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHA HORIZONTAL DE 2 1/2" ROSCA BSP |
| 4 | CONJUNTO DE FILTRO COALESCENTE PARA COMBUSTIVEL DE AVIAÇÃO VIZO DE 70um |
| 5 | VALVULA DE PARADA TIPO ESFERA DE 1 1/2" ROSCA BSP |
| 6 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHA HORIZONTAL DE 1 1/2" ROSCA BSP |
| 7 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHA HORIZONTAL DE 1 1/2" ROSCA BSP |
| 8 | TUBO FLEXIVEL A PROVA DE EXPLOSAO DE 3/4" |
| 9 | ELÉTRICO TIPO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO NBR-8988 DE 3/4" |
| 10 | TUBO FLEXIVEL A PROVA DE EXPLOSAO DE 3/4" |
| 11 | TUBO FLEXIVEL A PROVA DE EXPLOSAO DE 3/4" |
| 12 | TUBO FLEXIVEL A PROVA DE EXPLOSAO DE 3/4" |
| 13 | CAIXA EM ALUMINIO A PROVA DE EXPLOSAO PARA COMANDO DAS BOMBAS |
| 14 | CAIXA EM ALUMINIO A PROVA DE EXPLOSAO PARA COMANDO DAS BOMBAS |
| 15 | CAIXA EM ALUMINIO A PROVA DE EXPLOSAO PARA COMANDO DAS BOMBAS |
| 16 | CAIXA EM ALUMINIO A PROVA DE EXPLOSAO PARA COMANDO DAS BOMBAS |
| 17 | CAIXA EM ALUMINIO A PROVA DE EXPLOSAO PARA COMANDO DAS BOMBAS |


LEGENDA



DETALHE
CAIXA CORTA TOGO
SEM ESCALA

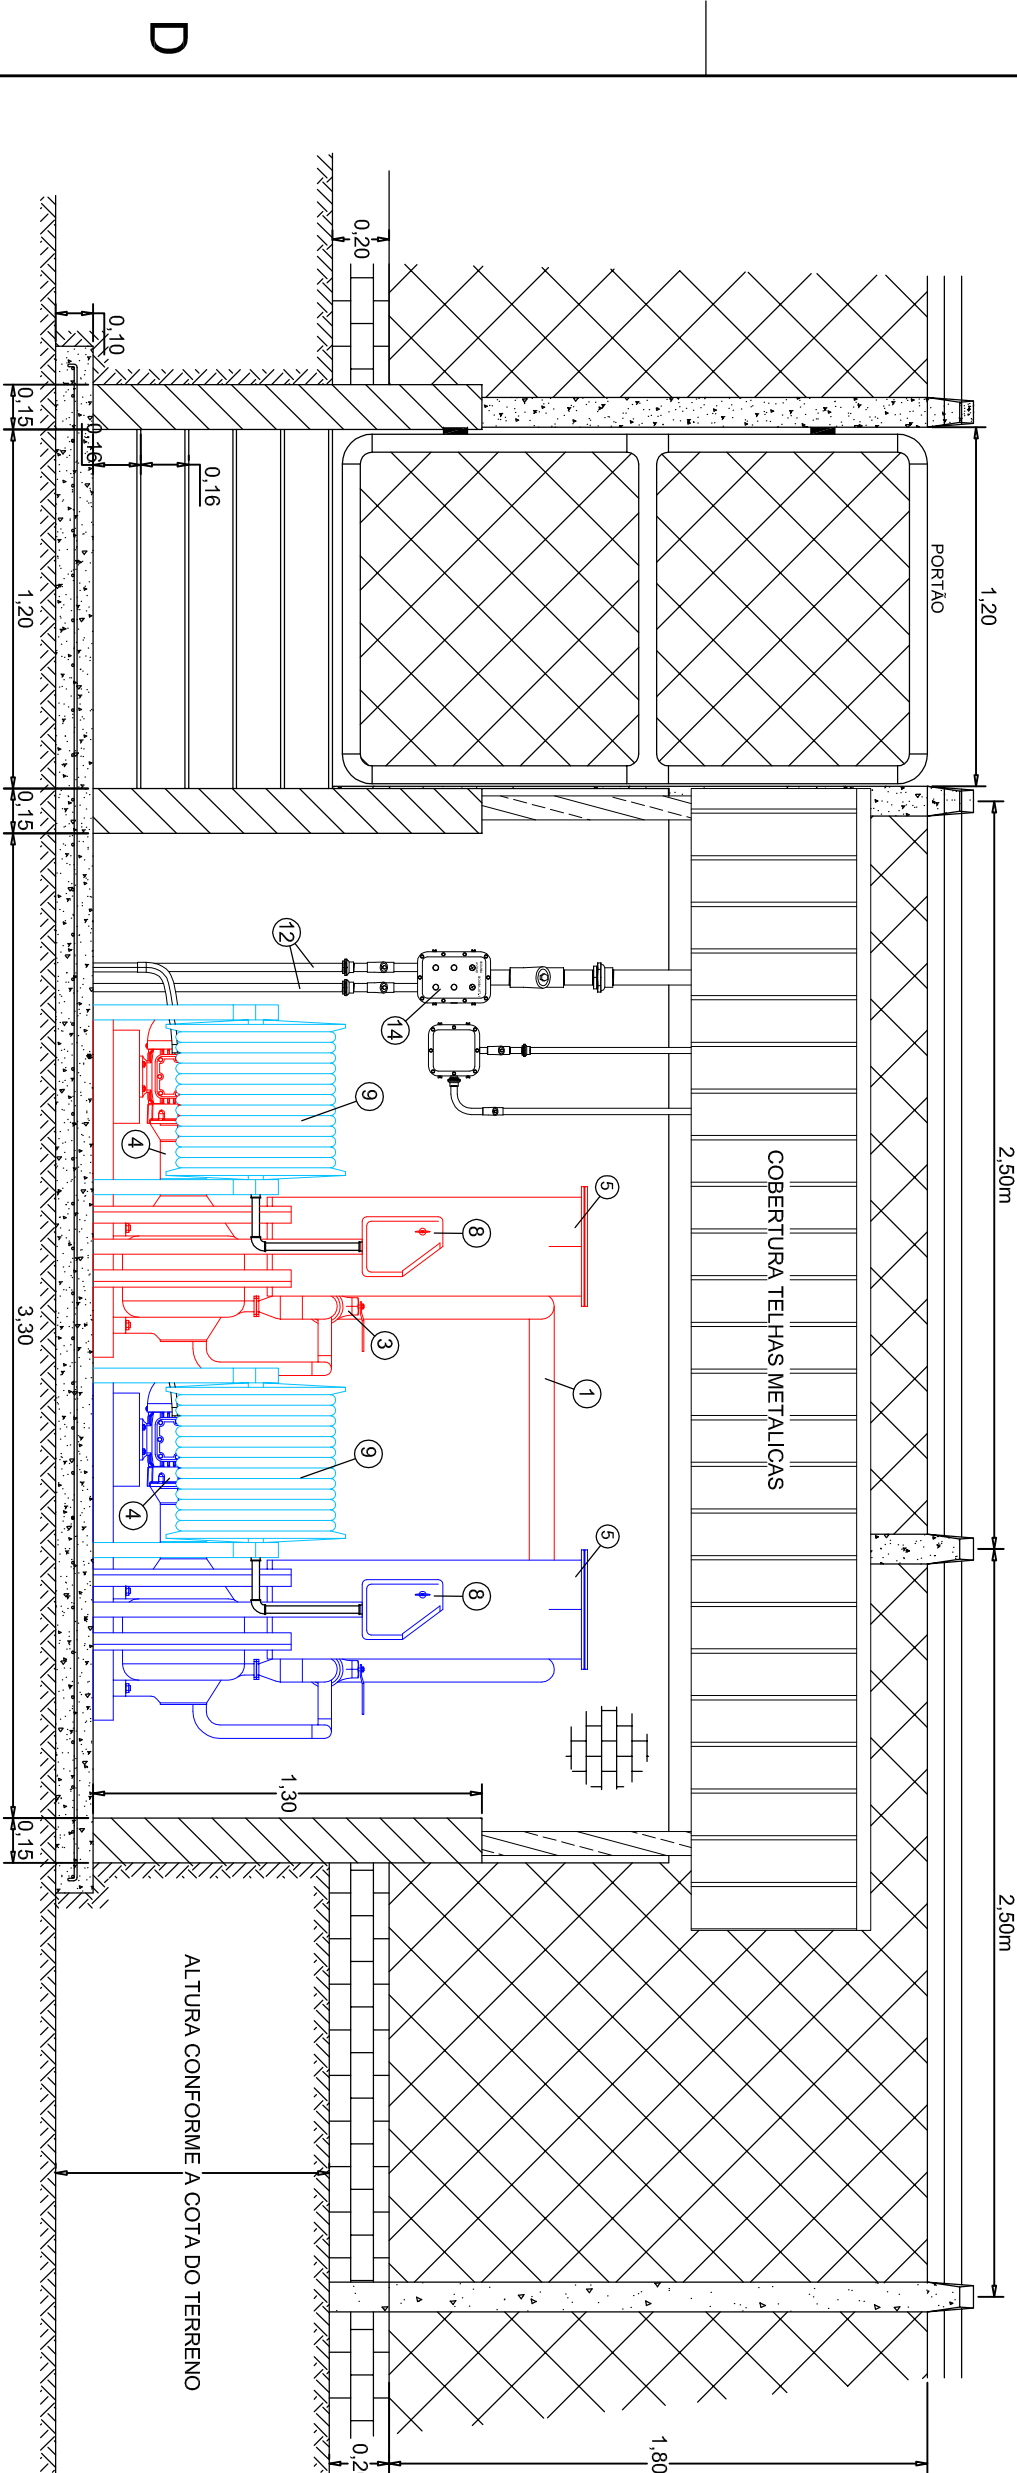

VISTA A
ESCALA 1:25



PLANTA BAIXA
ABASTECIMENTO
ESCALA 1:25

NOTA:
A ELEVACAO DAS CONSTRUÇÕES NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 4,50m DE
ALTURA EM RELAÇÃO A COTA DA CABECEIRA DA PISTA.
AS MEDIDAS E COTAS DEPENDERÃO DO ABRANGIMENTO DE MONTAGEM E MODELO DE
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO NO MERCADO



| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| PROJETO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA | | PROJETO ARQUITETÔNICO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES | |
| TÍTULO | PROJETO ARQUITETÔNICO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES | UNIDADE | ESCALA |
| UNIDADE | ESCALA | DATA | INDICADA |
| m | 1:20 | 19/22 | 1:20 |
| AREA | 80,00m² | PROPRIETARIO | ESMONTAX COSTA ALVIERA |
| DESENHO NÚMERO: | 19/22 | PROJETO | ESMONTAX COSTA ALVIERA |
| AERO AB CEMMT | 19/22 | RESPONSÁVEL TÉCNICO | ESMONTAX COSTA ALVIERA |
| RESERVADO A DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO | | REVISÃO | ESMONTAX COSTA ALVIERA |
| | | DATA | ESMONTAX COSTA ALVIERA |
| | | RESPONSÁVEL | ESMONTAX COSTA ALVIERA |